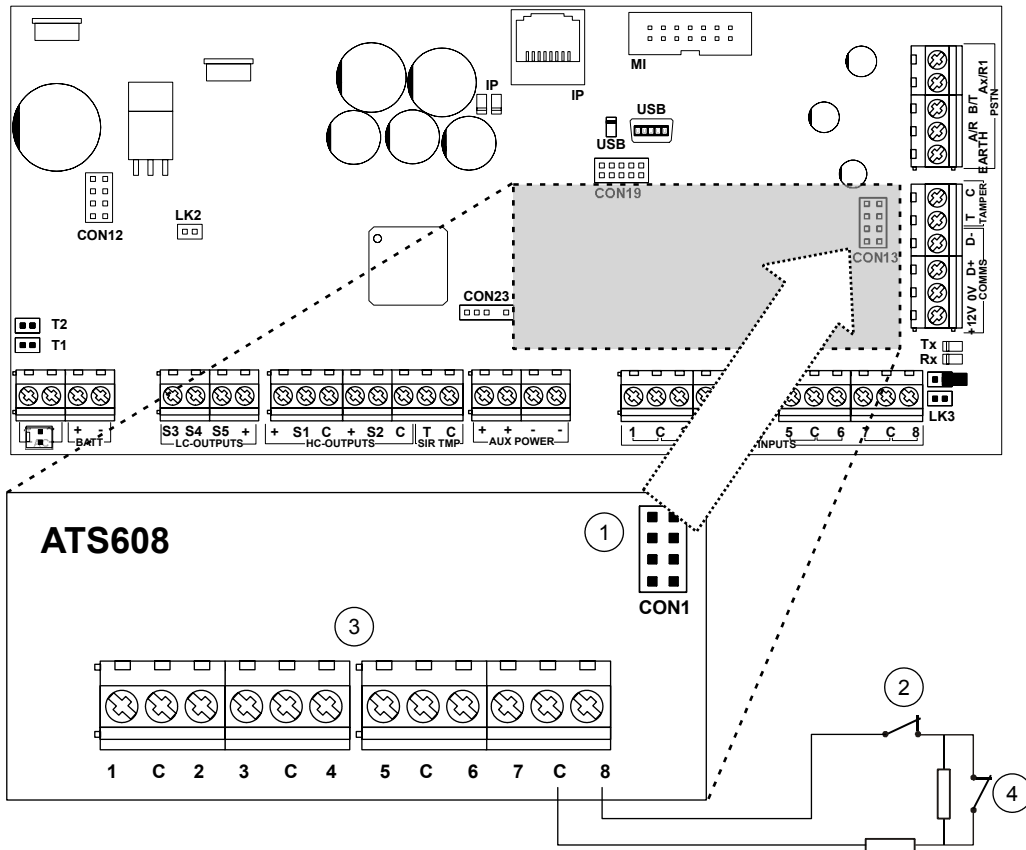


ATS608 Eight-Zone Expansion Module Installation Sheet

EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT SV

1



EN: Installation Sheet

The ATS608 unit must be fitted on the control panel mainboard, using the provided self-locking pillars.

Connections

Figure 1 legend

Item	Description
1.	CON1: Connection to the plug-in connector provided by Advisor Advanced control panel, for example, ATS1000A
2.	Normally closed tamper contact
3.	Inputs: Connector for eight zones with common connection

Item	Description
4.	Normally closed alarm contact

Caution: The Advisor Advanced control panel must be powered down while an expander is being connected.

Zone numbering

A standard ATS608 Eight-Zone Expansion Module can have up to eight zones connected to it. There is no option to connect any additional zones.



Zone capacity can be additionally expanded to a maximum of 32 zones by fitting ATS LAN DGPs. Up to 16 zones can be allocated to every DGP address. See *Advisor Advanced Programming Manual* for more details.



Specifications

Supply voltage	10.5 to 13.8 V _{AC}
Current consumption	10 mA
EOL resistor	See <i>Advisor Advanced Installation Guide</i>
Dimensions (H x W) (size B board)	80 x 35 mm
Operating temperature	0 to 50°C
IMQ tested	5 to 40°C
Humidity	95% RH, noncondensing

Regulatory information

Certification	
European Union directives	1999/5/EC (R&TTE directive): Hereby, GE Security declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
	2002/96/EC (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info .

Contact information

For contact information see our Web site: www.gesecurity.eu.

DA: Installations vejledning

Montering af enheden

ATS608 enheden monteres på centralprintet, ved hjælp af de medfølgende selv-låsende stag.

Tilslutninger

Figure 1 punkter

Punkt	Beskrivelse
1.	CON1: Konnektor for plug-on tilslutning til Advisor Advanced central, for eksempel ATS1000A
2.	Normal lukket sabotage kontakt (NC)
3.	Indgang: konnektor for 8 zoner
4.	Normal lukket alarm kontakt (NC)

Advarsel: Advisor Advanced centralen skal være slukket når udvidelse modulet tilsluttes.

Zone nummering

En standard ATS608 8-zoners DGP kan have op til 8 zoner tilsluttet. Det er ikke muligt at udvide antallet af zoner.

Antallet af zoner kan øges til maksimalt 32 zoner, ved at tilslutte DGP'er til ATS LAN. Op til 16 zoner kan tildelles til hver DGP address. Se *Advisor Advanced programmerings manual* for yligere detaljer.

Tekniske specifikationer

Forsyningsspænding	10.5 – 13.8 V _{AC}
Strømforbrug	10 mA
EOL modstand	Se <i>Advisor Advanced installation vejledning</i>
Mål (H x B) (størrelse B print)	80 x 35 mm
Driftstemperatur	0 to +50°C
IMQ testet	+5 to 40°C
Fugtighed	95%, ingen kondensdannelse

Certificering og overholdelse

Certificering	
EU-direktiver	1999/5/EC (R&TTE direktivet): GE Security erklærer herved at dette produkt overholder de væsentlige krav og andet relevant i direktivet 1999/5/EC.
	2002/96/EC (WEEE): Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr har til formål at minimere den indvirkning, som affald af elektrisk og elektronisk udstyr har på miljøet og mennesker. I henhold til direktivet må elektrisk udstyr, der er mærket med dette symbol, ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i Europa. Europæiske brugere af elektrisk udstyr skal aflevere kasserede produkter til genbrug. Yderligere oplysninger findes på webstedet www.recyclethis.info .

Kontakt information

Kontakt information kan findes på Web site: www.gesecurity.eu.

DE: Installationsanleitung

Installation der Einheit

Die ATS608 Erweiterung muß durch Verwendung der selbststretzierenden Abstandsbolzen auf der Zentralenplatte installiert werden.

Verbindungen

Abbildung 1 Positionen

Position	Beschreibung
1.	CON1: Steckleiste für Verbindungsbuchse von Advisor Advanced-Zentrale, zum Beispiel ATS1000A
2.	Normal geschlossener Sabotagekontakt
3.	Eingänge: Anschlussklemmen für 8 MG mit gemeinsamer COM-Rückleitung
4.	Normal geschlossener Alarmkontakt

Warnung: Advisor Advanced-Zentrale müssen während der Installation der Erweiterung spannungslos geschaltet werden.

MG-Nummerierung

Eine Standard ATS608 8-MG Erweiterung (AME) ermöglicht die Anschaltung von bis zu 8 MG. Für die Anschaltung weiterer MG steht keine Option zur Verfügung.


Zusätzliche MG-Eingänge können bis zu einer Anzahl von max. 32 MG nur durch Verwendung von ATS LAN AME's realisiert

werden. Bis zu 16 MG können jeder AME zugewiesen werden. Für weitere Hinweise siehe *Advisor Advanced Programmieranleitung*.

Technische Daten

Versorgungsspannung	10.5 – 13.8 V $\overline{=}$
Stromaufnahme	10 mA
MG-Abschlusswiderstand	Siehe <i>Advisor Advanced Installationsanleitung</i>
Abmessungen (H x B) (Größe B Platine)	80 x 35 mm
Betriebstemperatur	0 bis +50°C
IMQ geprüft	+5 bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	95%, nicht kondensierend

Zertifizierung und Einhaltung

Zertifizierung	CE
Richtlinien der Europäischen Union	1999/5/EC (R&TTE directive): Hiermit erklärt GE-Security, dass diese Vorrichtung gemäß den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC entspricht.
	2002/96/EC (WEEE): Produkte die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht als unsortierter städtischer Abfall in der europäischen Union entsorgt werden. Für die korrekte Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt zu Ihrem lokalen Lieferanten nach dem Kauf der gleichwertigen neuen Ausrüstung zurück, oder entsorgen Sie das Produkt an den gekennzeichneten Sammelstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der folgenden Website: www.recyclethis.info .

Kontaktinformation

Kontaktinformationen erhalten Sie von unserer Webseite: www.gesecurity.eu.

ES: Instrucciones de instalación

Montaje de la unidad

El ATS608 debe ser montado en la placa base del panel de control, utilizando las torretas autoencajables suministradas.

Conexiones

Figura 1 elementos

Elemento	Descripción
1.	CON1: Conexión al conector enchufable del panel de control ATS, por ejemplo, ATS1000A
2.	Contacto de tamper normalmente cerrado
3.	Entradas: Conector para 8 zonas con conexión de común
4.	Contacto de alarma normalmente cerrado

Precaución: Panel de control Advisor Advanced debe estar sin alimentación para realizar la conexión.

Numeración de zonas


Un módulo de expansión de 8 zonas estándar ATS608 puede tener hasta 8 zonas conectadas a él. No hay ninguna opción para conectar en él zonas adicionales.

Los expansores de zonas adicionales pueden ser incrementados hasta 32 zonas utilizando DGP de BUS LAN de ATS. Hasta 16 zonas pueden ser localizadas en cada dirección de DGP. Vea el *Manual de programación Advisor Advanced* para más detalles.

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	10.5 – 13.8 V $\overline{=}$
Consumo	10 mA
Resistencia EOL	Vea <i>Guía de instalación Advisor Advanced</i>
Dimensiones (Al x An) (Tarjeta tipo B)	80 x 35 mm
Temperatura de funcionamiento	0 a +50°C
Certificado IMQ	+5 a 40°C
Humedad	95%, sin condensación

Certificados y homologaciones

Certificado	CE
Directivas de la Unión Europea	1999/5/EC (Directiva R&TTE): Por la presente, GE Security declara que este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otros previstos relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
	2002/96/EC (WEEE): Los productos marcados con este símbolo no se pueden eliminar como basura normal sin clasificar en la Unión Europea. Para el reciclaje apropiado, devuelva este producto a su distribuidor al comprar el nuevo equipo equivalente, o deshágase de él en los puntos de reciclaje designados. Para más información : www.recyclethis.info .

Información de contacto

Para información de contacto visite nuestro sitio Web: www.gesecurity.eu.

FI: Asnnusohjeet

ATS608-kortti asennetaan emolevyn päälle kortin mukana tulevilla tapella.

Liitännät

Kuvan 1 kohdat

Kohta	Kuvaus
1.	CON1: Pistokeliitin joka kytketään ATS-keskukseen, esimerkiksi, ATS1000A
2.	Avautuva kansikosketin
3.	Tulot: Liitäntä kahdeksalle silmukalle (+ yhteinen C)
4.	Avautuva hälytyskosketin

Varoitus: Advisor Advanced keskuslaiteelta on katkaista tehonsyöttö kun laajennuskortti asennetaan.

Silmukoiden numerointi


ATS608 kahdeksan silmukan laajennuskorttiin voidaan kytkeä maksimissaan kahdeksan silmukkaa. Siihen ei voida kytkeä lisäsilmuksia.

Silmukkamäärää voidaan lisätä 32:een väylään kytkettävillä keskittimillä. Jokaiselle keskitinosoitteelle voidaan kohdentaa 16 silmukkaa. Lisätietoja keskuslaitteen ohjelmointiohjeessa.

Tekniset tiedot

Käyttäjännite	10.5 – 13.8 V _{AC}
Virrankulutus	10 mA
Päättevastukset	Katso keskuksen asennusohje
Mitat (L x K) (B-koko)	80 x 35 mm
Käyttölämpötila	0 ... +50°C
IMQ testattu	+5 ... 40°C
Ilmankosteus	95%, ei kondensoituvaa

Sertifiointi ja määräysten nuodattaminen

Certification	CE
Euroopan Unionin direktiivit	1999/5/EC (R&TTE direktiivi): GE Security vakuuttaa että tämä laite täyttää oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimukset.
	2002/96/EC (WEEE): Tällä symbolilla merkityt tuotteet ei saa hävittää Euroopan Unionin alueella talousjätteen mukana kaupungin jätehuoltoasemille. Oikean kierrätystavan varmistamiseksi palauta tuote paikalliselle jälleenmyyjälle tai palauta se elektroniikkajätteen keräyspisteeseen. Lisätietoja sivuilla www.recyclethis.info .

Yhteystiedot

Yhteystiedot löytyvät Web sivulta: www.gesecurity.eu.

FR : Instructions d'installation

Montage de l'unité

La carte ATS608 doit être enfilée sur la carte mère de la centrale en utilisant les entretoises fournies.

Entretoises et support

Figure 1

Numéro	Description
1.	CON1: Connecteur enfichable
2.	Contact d'autoprotection normalement fermé
3.	Entrées : Connecteur 8 zones avec connexion commune
4.	Contact d'alarme normalement fermé

Attention: La centrale Advisor Advanced doit être désalimentée pendant l'enfichage de la carte.

Numérotation des zones


Un module ATS608 permet de connecter jusqu'à 8 zones. Il n'est pas possible de rajouter de zones supplémentaires.

Jusqu'à 16 zones peuvent être allouées à chaque adresse de DGP. Voir le *Manuel de programmation de l'Advisor Advanced* pour de plus amples informations.

Spécifications techniques

Tension d'alimentation	10.5 – 13.8 V _{AC}
Consommation	10 mA
Résistance de fin de ligne	Voir le <i>Guide d'installation Advisor Advanced</i>
Dimensions (H x L)	80 x 35 mm
Température de fonctionnement	0 à +50°C
Température certifiée IMQ	+5 à 40°C
Taux d'humidité	95%, sans condensation

Certification et conformité

Certification	CE
Directives européennes	GE Security déclare, par la présente, que cet équipement est conforme aux principales exigences et dispositions de la Directive 1999/5/EC.
	2002/96/EC (WEEE): Les produits marqués de ce symbole peuvent pas être éliminés comme déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour le recyclage, retourner ce produit à votre fournisseur au moment de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou à des points de collecte désignés. Pour plus d'informations, voir: www.recyclethis.info .

Contact

Pour de plus amples informations consulter notre site internet: www.gesecurity.eu.

IT: Istruzioni di installazione

L'unità ATS608 deve essere connessa alla scheda della centrale, utilizzando le apposite colonne di fissaggio.

Connessioni

Figura 1 oggetti

Oggetto	Descrizione
1.	CON1: Connessione per il connettore presente sulla centrale Advisor Advanced, ad esempio, ATS1000A
2.	Contatto manomissione normalmente chiuso
3.	Inputs: Connettore per 8 zone con connessione comune
4.	Contatto allarme normalmente chiuso

Attenzione: La centrale Advisor Advanced deve essere spenta quando si connettere il modulo d'espansione.

Numerazione zone



Il DGP standard ATS608 8 zone può avere fino a 8 zone connesse. Non sono disponibili opzioni per connettere nessun'altra zona addizionale.

Adizionali espansioni di zone possono essere incrementati sino ad un massimo di 32 zone utilizzando DGP ATS connessi al bus. Fino a 16 zone possono essere allocate per ogni indirizzo DGP. Vedere il manuale di programmazione Advisor Advanced per ulteriori dettagli.

Specifiche tecniche

Alimentazione	10.5 — 13.8 V $\overline{=}$
Consumo di corrente	10 mA
Resistenza di fine linea	Vedere guida installazione Advisor Advanced
Dimensioni(H x W) (Scheda tipo B)	80 x 35 mm
Temperatura di funzionamento	Da 0 a +50°C Da +5 a 40°C
IMQ certificato	
Umidità	95%, non condensata

Certificazione e conformità

Certificazione	
Direttive Unione Europea	1999/5/EC (direttiva R&TTE): Con ciò, GE Security dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali e altre rilevanti previsioni della Direttiva Directiva 1999/5/EC.
	I prodotti contrassegnati con questo simbolo, non possono essere smaltiti nei comuni contenitori per lo smaltimento rifiuti, nell' Unione Europea. Per il loro corretto smaltimento, potete restituirli al vostro fornitore locale a seguito dell'acquisto di un prodotto nuovo equivalente, oppure rivolgervi e consegnarli presso i centri di raccolta preposti. Per maggiori informazioni vedere: ww.recyclethis.info .

Contatto per informazioni

Per informazioni vedere il nostro sito Web: www.gesecurity.eu.

NL: Installatie instructies

Installeren van de module

De ATS608 module wordt bovenop het controlepaneel of DI geïnstalleerd met de bijgeleverde montage steuntjes.

Aansluitingen

Figuur 1 items

Item	Beschrijving
1.	CON1: Plaats CON1 op de plug-on header CON13, die zich op het Advisor Advanced controlepaneel bevindt. Zie voorbeeld ATS1000A
2.	Sabotagecontact 'normaal gesloten'
3.	Ingangen: Connector voor 8 ingangen met gemeenschappelijke common aansluiting

Item	Beschrijving
4.	Alarmcontact 'normaal gesloten'

Let op: De DI of het controlepaneel moet spanningsloos zijn tijdens montage van de uitbreiding.

Ingangsnummering

Op de ATS608 8-ingangen uitbreiding kunnen 8 ingangen worden aangesloten. Er is geen optie om meer ingangen aan te sluiten.

Door gebruik te maken van ATS databus DI-interfaces kan het aantal ingangen uitgebreid worden tot maximaal 32 ingangen. Maximaal 16 ingangen kunnen worden toegewezen aan elk DI adres. Zie *Advisor Advanced Programmeerhandleiding* voor meer details.

Technische specificaties

Voedingsspanning	10.5 — 13.8 V $\overline{=}$
Stroomverbruik	10 mA
Eindelijnsweerstand	Zie <i>Advisor Advanced installatiehandleiding</i>
Afmetingen (L x B) (formaat B print)	80 x 35 mm
Bedrijfstemperatuur	0 tot +50°C
IMQ getest	+5 tot 40°C
Relatieve vochtigheid	95%, niet codenserend

Certificatie en naleving

Certificatie	
Richtlijnen Europese Unie	1999/5/EC (R&TTE richtlijn): Hierbij verklaart GE Security dat dit produkt in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.
	2002/96/EC (WEEE): Producten met deze label mogen niet verwijderd worden via de gemeentelijke huisvuilscheiding in de Europese Gemeenschap. Voor correcte vorm van kringloop, geef je de producten terug aan jou locale leverancier tijdens het aankopen van een gelijkaardige nieuw toestel, of geef het af aan een gespecialiseerde verzamelpunt. Meer informatie vindt u op de volgende website: www.recyclethis.info .

Contact informatie

Voor contact informatie zie onze website: www.gesecurity.eu.

NO : Installasjonsinstruksjoner

ATS608 modulene festes på sentralhovedkortet eller US kortet, med de medfølgende selvflåsende montasjepinnene.

Tilkoblinger

Figur 1 enheter

Enhet	Beskrivelse
1.	CON1: Tilkobles til på-plugg kontakt, monteret på ATS sentralen f.eks, ATS1000A
2.	Normalt lukket sabotasje kontakt

Enhet	Beskrivelse
3.	Inngang: Tilkobling til 8 soner
4.	Normalt lukket alarm kontakt

Forsiktig: US eller sentral må gjøres spenningsløs før montering av utvidelsesmodulen.

Sone nummerering

En standard ATS608 8-soners US kan ha opp til 8 soner tilkoblet. Det er ikke mulig å koble til flere soner på modulen.

Antall soner i systemet kan utvides til maksimalt 32 ved å montere flere ATS undersentraler. Opp til 16 soner kan tildeles hver US adresse. For mer informasjon, se *Advisor Advanced programmeringsmanual*.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	10.5 — 13.8 V $\overline{=}$
Strømforbruk	10 mA
EOL motstand	Se <i>ATS1000A installasjons manual</i>
Størrelse (H x B) (print størrelse B)	80 x 35 mm
Driftstemperatur	0 to +50°C
IMQ testet	+5 to 40°C
Fuktighet	95%, kondens fri

Sertifisering og samsvar

Sertifisering	CE
EU-direktiver	1999/5/EC (R&TTE direktiv): GE Security erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
	2002/96/EC (WEEE): Produkter merket med dette symbolet kan ikke kastes med usortert kommunalt søppel i den Europeiske Unionen. For riktig gjenvinning, returner dette produktet til din lokale leverandør når du kjøper et nytt produkt av tilsvarende type, eller lever det ved ett dedikert oppsamlingspunkt. For mer informasjon se: www.recyclethis.info .

Kontakt informasjon

For kontakt informasjon se vår hjemmeside: www.gesecurity.eu.

PL: Instrukcja montażu

Moduł ATS608 jest instalowany na płycie głównej centrali za pomocą załączonych tulejek dystansowych z mocowaniem zatrzaskowym.

Połączenia

Opis rysunku 1

Numer	Opis
1.	CON1: Połączenie ze złączem w centrali serii Advisor Advanced, na przykład, ATS1000A
2.	Styk sabotażowy normalnie zamknięty

Numer	Opis
3.	Inputs: Zaciski dla podłączenia 8 linii (wspólne zaciski masy)
4.	Styk alarmowy normalnie zamknięty

Przeostroga: W czasie podłączania ekspandera moduł MZD lub centrala Advisor Advanced musi mieć wyłączone zasilanie.

Numeracja linii


Do standardowego modułu MZD o 8 liniach można podłączyć osiem linii. Liczba ta nie może być powiększona.

Dodatkowe zwiększenie liczby linii (do 32) można uzyskać wykorzystując dodatkowe moduły MZD, podłączone do magistrali centrali Advisor Advanced. Każdy adres MZD może być przydzielony do 16 linii. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Instrukcja programowania Advisor Advanced*.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	10.5 — 13.8 V $\overline{=}$
Pobór prądu	10 mA
Rezystor końca linii	Patrz <i>Instrukcja instalacji Advisor Advanced</i>
Wymiary (W x S) (płytki drukowana formatu B)	80 x 35 mm
Temperatura pracy	Od 0 do +50°C
Wilgotność	95%, bez kondensacji

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty	CE
Dyrektywy Unii Europejskiej	1999/5/EC (Dyrektywa R&TTE): Niniejszym firma GE Security oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z głównymi wymogami oraz innymi odpowiednimi przepisami Dyrektywy 1999/5/EC.
	2002/96/EC (WEEE): W Unii Europejskiej produkty oznaczone tym symbolem mogą być usuwane tylko jako posegregowane odpady komunalne. Dla zapewnienia właściwej utylizacji, należy zwrócić ten produkt do dostawcy przy zakupie ekwiwalentnego, nowego urządzenia albo dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.recyclethis.info .

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe można znaleźć na naszej witrynie: www.gesecurity.eu.

PT: Instruções de Instalação

Montagem das unidades

A unidade ATS608 deve ser colocada na placa principal da central, utilizando os suportes fornecidos.

Ligações

Figura 1 itens

Item	Descrição
1.	CON1: Ligação ao conector plug-on, do painel Advisor Advanced, por exemplo, ATS1000A
2.	Contacto de tamper, normalmente fechado
3.	Inputs: Conector para 8 zonas com ligação de comum
4.	Contacto de alarme, normalmente fechado

Advertência: O painel Advisor Advanced deve ser desligado para efectuar a ligação do expansor.

Numeração de zonas



Um DGP standard de 8 zonas ATS608 pode ter ligado 8 zonas. Não existe opção para ligar mais zonas adicionais.

A expansão de zonas adicionais pode ser efectuada até ao máximo de 32 zonas, colocando DGPs ATS LAN. Podem ser alocadas 16 zonas a cada endereço de DGP. Consultar o *manual de programação da Advisor Advanced*.

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	10.5 – 13.8 V \overline{DC}
Consumo	10 mA
Resistência fim de linha (EOL)	Consultar <i>guia de instalação Advisor Advanced</i>
Dimensões (L x C) (placa tipo B)	80 x 35 mm
Temperatura de operação	0 a +50°C
Teste IMQ	+5 a 40°C
Humidade	95%, sem condensação

Certificação e conformidade

Certificação	
Directivas da União Europeia	1999/5/EC (R&TTE directive): Onde, GE Security declara que este dispositivo se encontra de acordo com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da directiva 1999/5/EC.
	2002/96/EC (WEEE): Produtos marcados com este símbolo não podem ser eliminados como resíduos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para proceder à reciclagem adequada, devolva este produto ao seu fornecedor local na compra de novo equipamento equivalente, ou entregue-o nos pontos de recolha designados para o efeito. Para mais informações, ver www.recyclethis.info .

Informação de contacto

Para informações de contacto consulte o nosso site: www.gesecurity.eu.

SV: Installationsanvisning

Montera enheten

ATS608 måste monteras på centralkortet, eller DGP, med hjälp av de medföljande distanserna.

Anslutning

Figur 1 Artikel

Artikel	Beskrivning
1.	CON1: Anslutning till plug-on kontakt, på Advisor Advanced-centralkort, till exempel, ATS1000A
2.	Normalt stängd sabotage kontakt
3.	Ingångar: Anslutning för 8 sektioner med gemensam C
4.	Normalt stängd larmkontakt

Akta: Advisor Advanced central måste vara strömlösa när expansionskortet ansluts.

Sektions numrering

En standard ATS608 8-sektoners DGP kan ha upp till 8 sektioner anslutna. Det går ej att ansluta ytterligare sektioner.

Ytterligare sektionsutökning kan ske med maximalt 32 sektioner genom via ATS LAN DGP. Upp till 16 sektioner kan anslutas till varje DGP adress. Se *Advisor Advanced programmeringsmanual för detaljer*.

Tekniska specifikationer

Matningsspänning	10.5 – 13.8 V \overline{DC}
Strömförbrukning	10 mA
Slingmotstånd	Se <i>Advisor Advanced installations manual</i>
Mått (H x W) (size B board)	80 x 35 mm
Temperaturområde	0 till +50°C
IMQ testad	+5 till 40°C
Luftfuktighet	95%, ingen kondens

Certifiering och efterlevnad

Certifiering	
EU-direktiv	1999/5/EC (R&TTE directive): Härmed bekräftar GE Security att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.
	2002/96/EC (WEEE): Produkter märkta med denna symbol får inte kastas i allmänna sophanteringssystem inom den europeiska unionen. För korrekt återvinning av utrustningen skall den returneras din lokala återförsäljare vid köp av liknande ny utrustning eller lämnas till en därför avsedd deponering. För mer information, se: www.recyclethis.info .

Kontaktinformation

För kontaktinformation se vår websida: www.gesecurity.eu.

